

ガスが突然止まったら！

▼まずは、ガスのしゃ断原因と安全の確認をしましょう。



ガス止

ガスの使用中、震度5相当以上の地震が発生した場合。




ガス止

ガス器具の消し忘れなど、長時間ガスを使用され続けた場合。



ガス止

ゴム管の外れなど、極めて多くのガスが流れた場合。

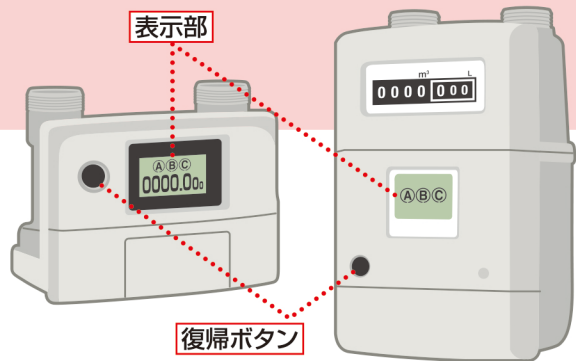

▼ガスメーターの復帰方法


- 器具栓を**すべて閉めて**ください。
 - 使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。
- 左側の復帰ボタンを押してください。
 - 「**ガス止**」の文字が消えます。
- 液晶の文字とランプが点滅します。
 - 1分間**お待ちください。
 - ※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。
- 液晶の文字とランプが消えます。
 - 復帰完了です。
 - ガスは使えます。

ガス漏れやガス臭いときは復帰操作は行わず、LPガス販売店が緊急時連絡先に連絡してください。

※ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。
※復帰操作をしても「復帰」しない場合は復帰操作を繰り返さず、LPガス販売店の点検を受けてください。

！ガス器具は10年経ったら点検を依頼しましょう。

長期間使用しているガス器具は、部品などの劣化により**事故発生**のおそれがあります。10年経ったら、**メーカー又はガス器具販売店**へ点検を依頼してください。

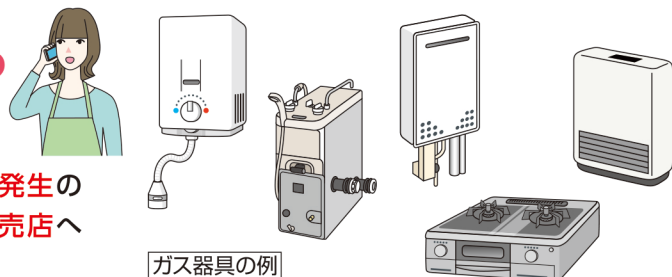

ガス器具の例



本社	浜松市中央区高林 5-6-31	053-471-1414	磐田営業所	磐田市西貝塚 1589-4	0538-34-2110
浜松中営業所	浜松市中央区高林 5-6-31	053-471-1190	静岡支店	静岡市葵区岳美 19-16	054-245-3652
浜松西営業所	浜松市中央区入野町 621	053-447-1430	藤枝営業所	藤枝市緑町 2-1-1	054-644-1668
雄踏営業所	浜松市中央区雄踏町宇布見 8097-7	053-592-5969	富士営業所	富士市大淵 2527-17	0545-37-0770
ダイワ湖西営業所	浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日 904-2	053-525-1101	沼津営業所	沼津市宮前町 10-2	055-929-8377
浜北営業所	浜松市浜名区根堅 1978-30	053-583-1511	伊東支店	伊東市富戸字栗ノ木平 1097	0557-51-1151
中遠支店	掛川市中 400-1	0537-74-4880	熱海営業所	熱海市下多賀字大神屋敷 973-1	0557-68-3511
			下田営業所	下田市東中 13-4	0558-23-7377



家庭用LPガス保安ガイド

安全・安心に お使いいただく ために

キッチンやリビングなど、ご家族の目に付くところに置いてください。



ガス臭いと感じたら、その時の対応は！

✓火気は絶対に使用しないでください。



火気厳禁

- 着火源となる裸火、換気扇、電気などのスイッチにも絶対手を触れないでください。
- 電気のスイッチは切る時にも火花がでます。切ることもしないでください。

✓戸や窓を大きくあけてガスを外に追い出して。



✓すべての器具栓、ガスの元栓を閉めて。



- LPガスは空気より重いため、低いところに溜まったガスにもご注意ください。
 - メーターガス栓か容器バルブは必ず閉めてください。
- ◎メーターガス栓の位置がわからない時は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。

✓ガス漏れの状況をすぐに連絡してください。



「緊急時の連絡先」の指示に従ってください。

◎安全確認が済むまでガスは使用しないでください。

◎緊急時の連絡先は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。◎緊急時の連絡先は、24時間対応しています。




CO中毒 事故を防ぐ ために！




✓換気の確認

- ガスを使う場合は換気を習慣に！

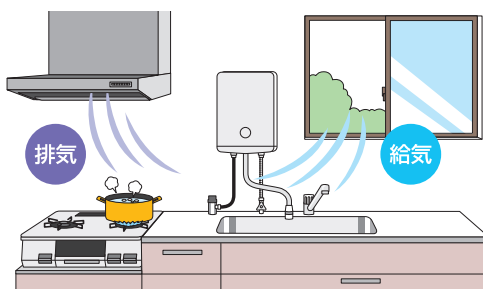


ストーブ、ガスファンヒーターを
ご使用の皆さまへ

1時間に1～2回、窓を開けて
換気してください。



✓屋外から給排気する燃焼機器は

- 排気筒がはずれていないか！
- 排気口がふさがっていないか！
- 排気筒の先端が屋外に出ているか！

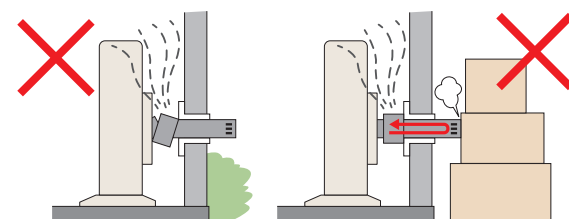

室内に煙突(排気筒)が付いている湯沸
器や風呂釜、安全装置の付いていない
ガス器具をお使いの皆さまは、販売店へ
ご相談ください。

ガス漏れ 事故を防ぐ ために！



✓点火の確認

✓立ち消え


✓点火の繰り返し・再点火

- 点火を確認しないことによる事故が発生しています。必ず目で確認を！
- 点火操作を繰り返して、器具に溜まったガスに引火する事故が発生しています。再点火する時はご注意ください！

※乾電池が切れていると点火できません。
※器具が点火しにくい場合は、すぐに器具
メーカーに点検を依頼してください。


✓使っていないガスの元栓は

- つまみは「閉」になっているか！
※つまみを間違えてあけてしまわ
ないようにガス栓カバーをつけて
おきましょう。
- ガスの元栓のゴムキャップが
ついているか！




✓ゴムホース(ゴム管)は

- 焼けこげやひび割れができていないか！
- ガスの元栓の赤い線まで差し込まれているか！
- ホースバンドでしっかり
止まっているか！



日々、皆さまに行っていただきたい 安全チェックのポイント！

もしも・・・の ために！



✓CO警報器は ✓ガス警報器は

- 掃除機などの使用後は、必ず電源が
元通りになっているか！
- コンセントから抜けていないか！




ガス警報器の例 CO警報器の例

ガス警報器やCO警報器を設置
すれば、異常をブザーや音声で
お知らせするため安心です。

警報器の交換期限は5年です。

✓LPガス容器は

- くさりの2重掛けを推奨
- 火気との距離は2m以上に！



✓雪害対策

- 雪で調整器やガスメー
ターなどがこわれる恐れ
があります。
雪囲いや容器小屋の点検
をお願いします。
- 雪おろしの時は、
LPガス設備に損傷
を与えないよう注意
してください。



地震・火災・災害が起きたら

避難するときやガスの臭いがするときは、ガスの使用をやめて、
器具栓、ガスの元栓、メーターガス栓および容器バルブを
すべて閉めてください。

ガスの元栓



メーターガス栓



容器バルブ



※家屋等に被害が発生した
地域では、ガス漏れや容器
の点検を順次行いますの
で、点検の際にはご協力を
お願いいたします。




こんなときはすぐに連絡を！

炎 操 作 器 具	炎が安定 しない	炎が 黄色い	炎のない 部分がある
	使用中に 消火した	爆発的に 着火する	火移り しにくい
	点火しにくい		点火しない
	異常音をたて 燃える		ガスの臭いが する
	運転中に排気ガスの臭いがする		

- 器具メーカーかLPガス販売店に、すぐに点検を依頼してく
ださい。
- 点検・調査は無料で行いますが、修理や改善が必要なとき
は有料となります。

ガス器具の安全管理について

- LPガス容器からガスメーターの出口までは「**供給設備**」
と呼ばれ、LPガス販売店が責任を持って点検と維持管理
を行います。
- ガスメーターの出口からガス器具までは「**消費設備**」と
呼ばれ、法律上の管理責任は消費者の皆さまにあります。
日常の点検・維持管理は、ふだんLPガスを使っている
皆さまで行ってください。

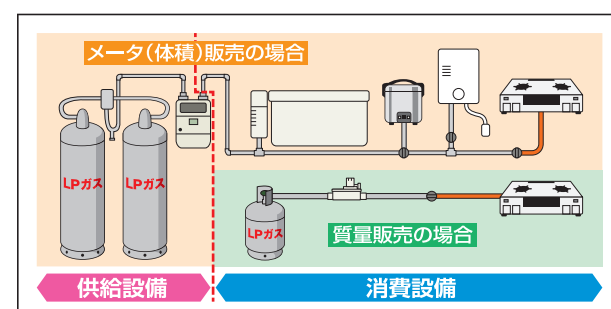

LPガスの保安業務について

LPガスを安全にお使いいただくために、法律に基づき定期的に
周知や消費者宅の点検・調査の保安業務を行います。認定を
受けた保安機関に販売店が委託している場合があります。
保安機関が訪ねた時はご協力をお願いいたします。

◎「保安業務」は無料で行います。「消費設備」の修理や改善が
必要な時は有料となります。

周知

使用上の注意点や事故を起さないための
情報などを定期的に文書でお知らせします。

緊急時連絡と緊急時対応

ガス漏れなどの時、すみやかに対応します。
緊急時は30分以内に無料対応
緊急時の連絡先は夜間・休日も対応

